V4:22

ANVISNINGAR

FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTIL PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV FRÅN HELT UPPSKRUVAT LÄGE.
FRÅN- OCH TILLUFTSMÄNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER OCH DETALJER SE RITN. V5:1

RITNINGSBETECKNINGAR

VÄRME

VS6	VÄRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2

VENTILATION

F1	FRÅNLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRÖR
F13	FRÅNLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRÖR, UTV. ISOL. 100 MM
T1	TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRÖR
T13	TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRÖR, UTV. ISOL. 100 MM
FD1	FRÅNLUFTSDON, KONTROLLVENTIL
TD5	TILLUFTSDON, TAKMONTERAT

SANITET

KV1	KALLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
VV1	VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
S7	SPILLVATTENLEDNING, PEH
B1	GOLVBRUNN AV PLAST RSK 711 38 14
BK2	BADKAR MED FRONT OCH GAVEL
BL1	BADKARSBLANDARE MED DUSCHANORDNING RSK 811 38 05
TS1	TVÄTTSTÄLL MED BLANDARE OCH VATTENLÅS
VK1	VATTENKLOSETT

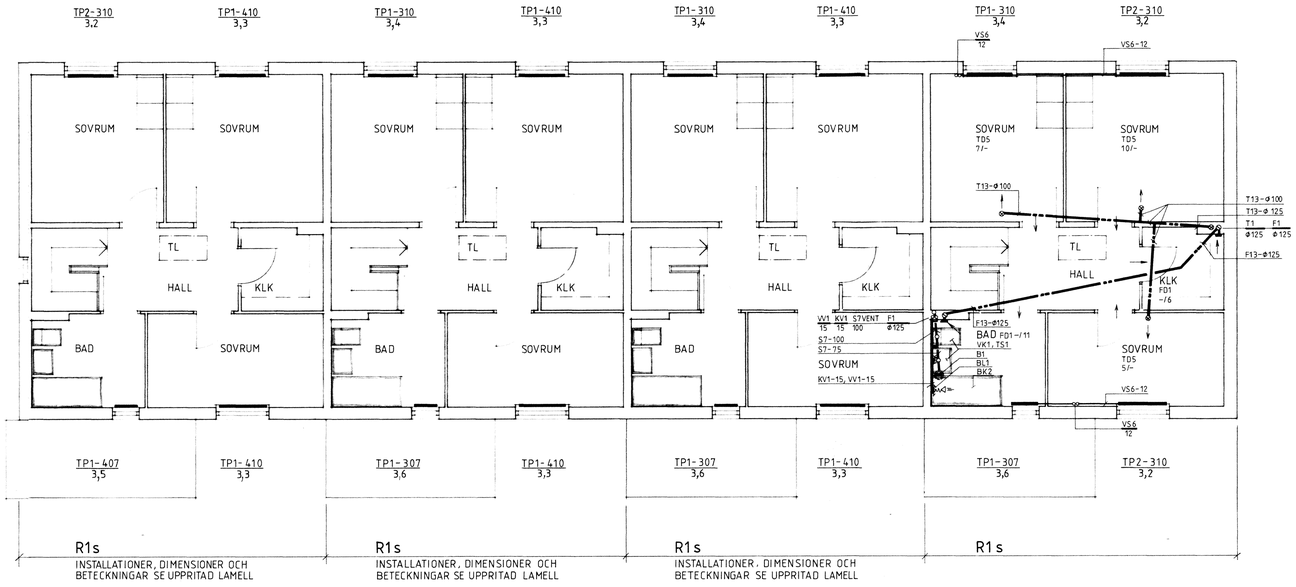

RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I MALMÖ STADIONGATAN 10 TEL 040-801 60 BOX 8057 200 41 MALMÖ	KÄVLINGE BOGESHOLMSOMRÅDET KÄVLINGE 7 ÖVERVÅNING VVS-INSTALLATIONER	HUS K
ÄTTIGT BY: A. Gulbrand KONTROLLERAD BY: B. LUNDGREN GRANSKAD: B. MALMÖ 1981-02-20 Bo Lundgren	SKALA 1:50	
	ARBETSNUMMER 778010 / ETAPP — / RITNINGSNUMMER V4:22	REV.